

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

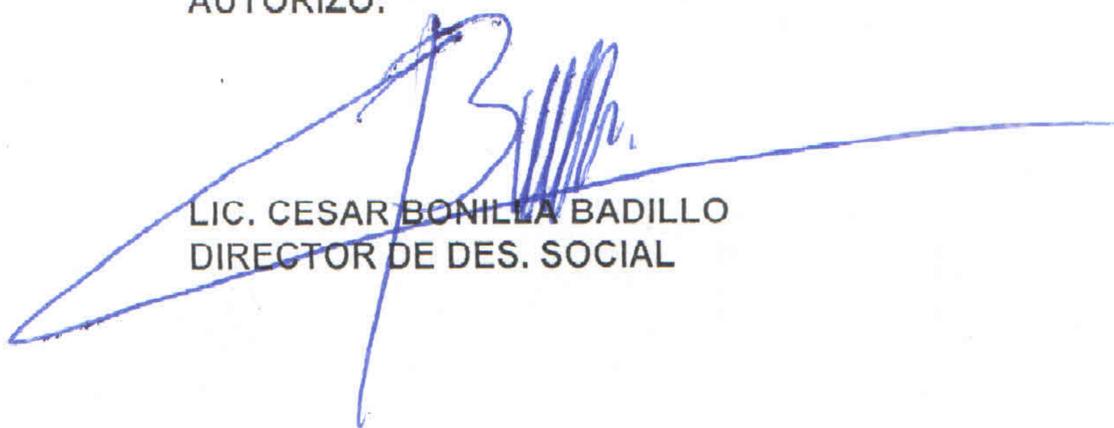
Obra: Suministro e Instalación de
electrobomba sumergible.
Ubic. Comunidad de Espiritu santo
Fresnillo, Zacatecas

FRESNILLO, ZACATECAS

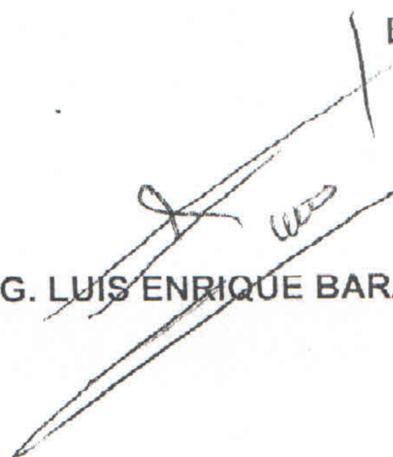
Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESPIRITU SANTO, FRESNILLO, ZACATECAS.				
*TEMF	Suministro y colocación de electro bomba sumergible marca Otorga modelo IL-63-XVI-OR-160, capaz de proporcionar un gasto de 3.00 l.p.s. Contra una C.D.T. De 140 mts., 440 volts, incluye: 170 metros de cable sumergible calibre 3 x 6, maniobras con grua para extraer bomba dañada e instalación de equipo nuevo, puesta en marcha y prueba.	pza	1.00		
	Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESPIRITU SANTO, FRESNILLO, ZACATECAS.				
	Subtotal de Presupuesto				

AUTORIZÓ:


LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DES. SOCIAL

ELABORÓ:


ING. LUIS ENRIQUE BARAJAS DIAZ